crevin INTELLIGENT FABRICS

Efficiency®

ESPECIFICACIONES

SERIE: CHIC					**IN-01458-2016-B-2**	
COMPOSICION: 53%PES 34%PP 13%CO						
ANCHO: 140	**+4cm.**	**PESO: 535**	**gr/m² ±5%**	**750 gr/ml. ±5%**	**URDIMBRE**	**TRAMA**
PARTIDA ARANCELARIA: 58013600 USA :5801360020						
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LAS COSTURAS (mm) EN ISO 13936/2:2004; Método de la carga fija (180 N) Abertura de la costura (mm)					**2**	**2.2**
RESISTENCIA A LA ABRASION (Repelado total) EN ISO 12947-2:1998					**60.000**	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (Cambio de aspecto: 3000 ciclos) EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A) Degradación de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)					**4**	
RESISTENCIA AL PILLING EN ISO 12945/2:2000; Método Martindale modificado (2000 y 7000 ciclos) Índice de pilling (Escala de 1 peor a 5 mejor)					**4-5**	
REACCION AL FUEGO EN 1021-1:2006 (cigarrillo)					PASA	
EN 1021-2:2006 (cerilla)					**---**	
SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002 Degradación de color en la escala de azules (Escala de 1 peor a 8 mejor)					5-6	
SOLIDEZ AL FROTE EN ISO 105-X12:2002 Degradación y Descarga de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)				**SECO**	---	
				HUMEDO	---	
SOLIDEZ AL LAVADO ACUOSO (30º) EN ISO 105-C06:1997 Degradación y Descarga de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)					**---**	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO Y SECADO DOMESTICO (%) EN ISO 3759:2008 – EN ISO 6330:2000 – EN ISO 5077:2008					-2%	-2%
FACIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FORD FLTM BN 112-08:2005 (Escala de 1 peor a 5 mejor)					*4-5	
REPELENCIA AL AGUA (HIDROFOBIA) AATCC 79:2000 (valor >300)					**---**	
REPELENCIA AL ACEITE (OLEOFOBIA) EN ISO 14419:1999 – EN ISO 14419:1999/AC:2006 – AATCC 118:2002 (Escala de 1 peor a 8 mejor)					**---**	

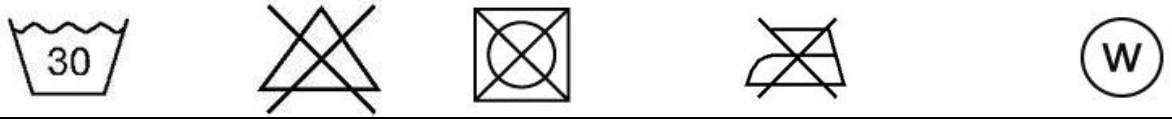

OBSERVACIONES:

*Rotulador rojo y negro	4-5	Lapiz de color	4-5	Grasa	4	Zumo de naranja	5	Polvo sintético	4
Bolígrafo rojo y azul	4	Plastidecor	4	Ketchup	4-5	Café	4-5		

PRESTAR ATENCION CUANDO SE TRABAJE CON "VELCRO"

Los resultados en **negrita** están certificados por un laboratorio oficial. Los resultados subrayados son resultado de análisis internos de Crevin y, por lo tanto, los valores deben tomarse como indicativos.